



## СХЕМА УСТАНОВКИ РЕГУЛЯТОРА РА-А “ПОСЛЕ СЕБЯ” НА ТРУБОПРОВОДЕ (на пар)

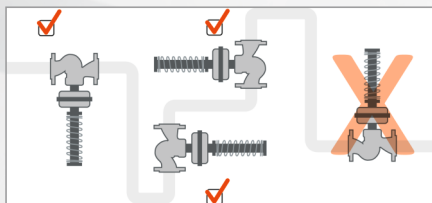

При температуре рабочей среды до 110 °С регулятор разрешается устанавливать в любом положении.

При температуре рабочей среды выше 110 °С, при более DN50 и при использовании пара в качестве рабочей среды регулятор устанавливать задатчиком вертикально вниз.

Допустимое отклонение от вертикали 90°.

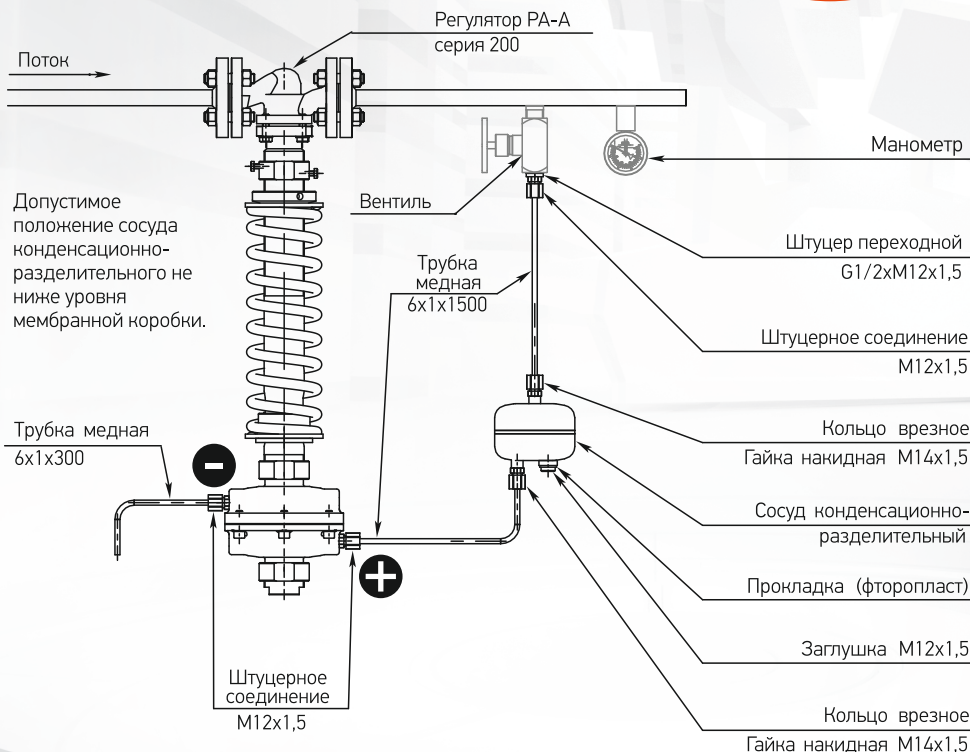

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «КПСР ГРУПП»

220073, г. Минск, ул. Бирюзова, д. 4/5, пом. 19

**Беларусь**

**РФ**

+375 (29) 317-38-01

+7 (495) 268-12-81

KPSR.BY

info@kpsr.by